



Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

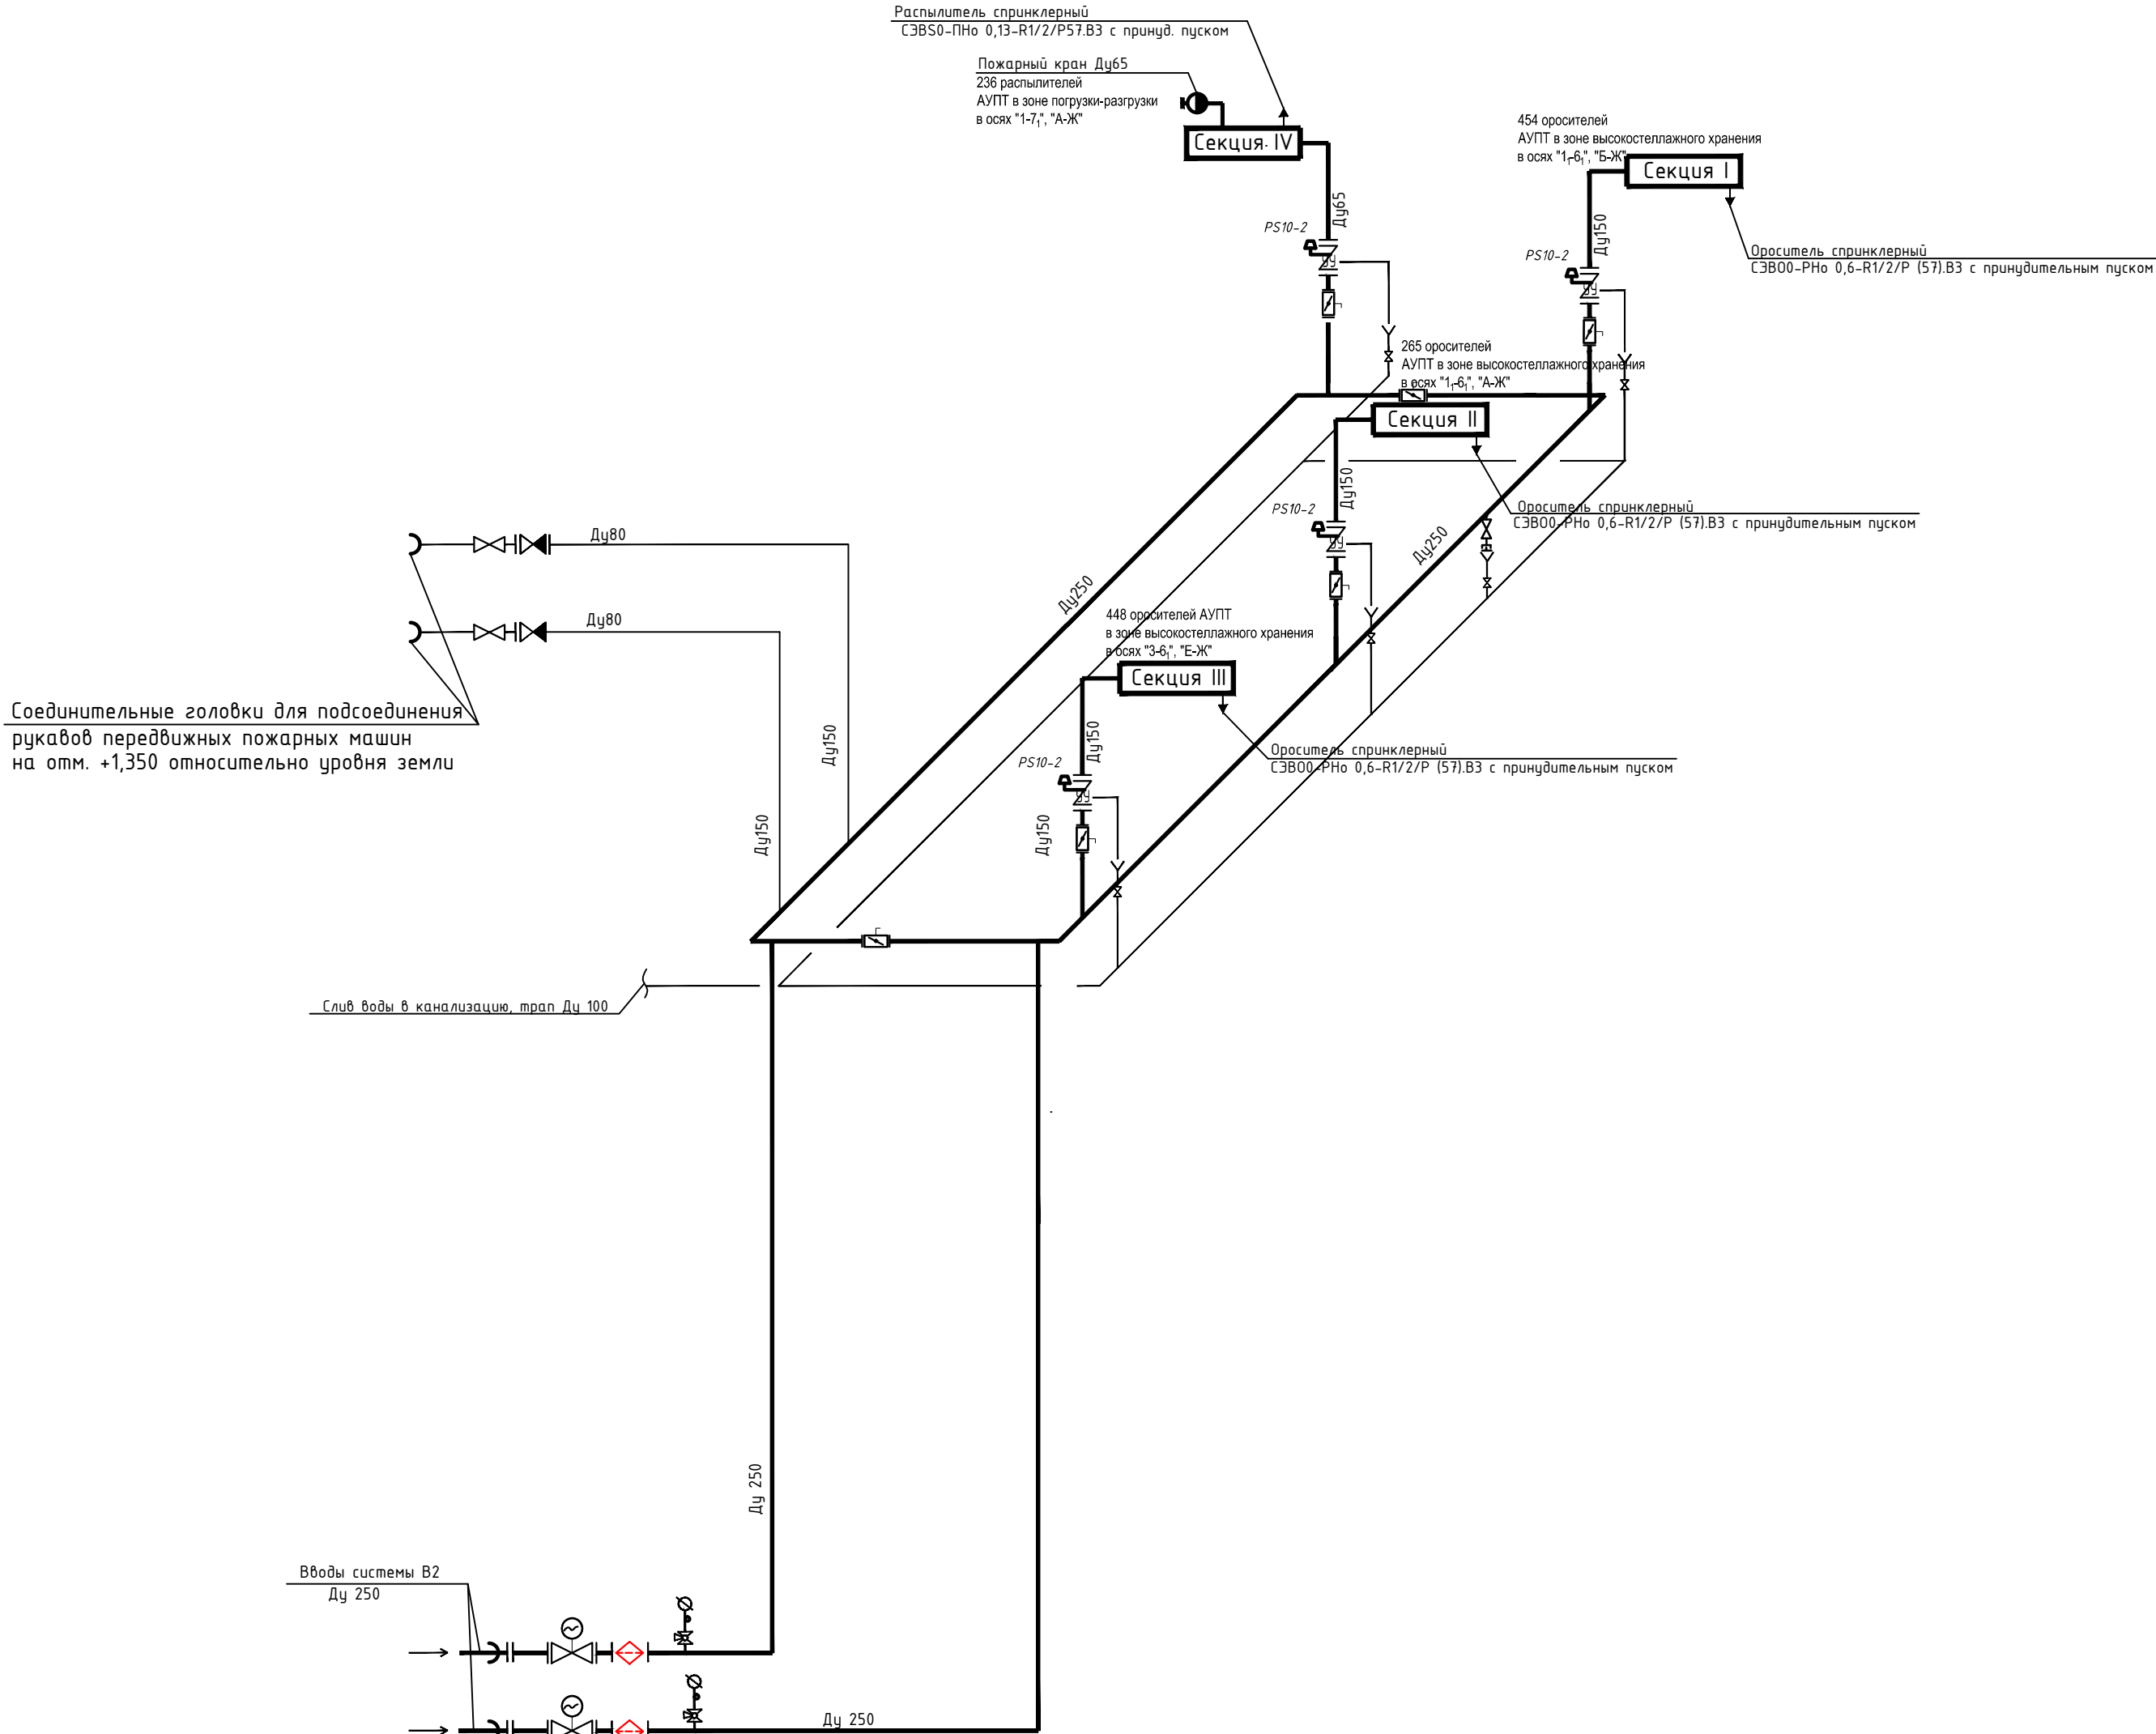

Условные обозначения

- Кран шаровый муфтовый Ду 80
- Клапан обратный CV-1FR Ду 80
- Кран сливной Ду50. ГМ-50, ГЗ-50
- Манометр электроконтактный с демпферной трубкой и трехходовым краном
- Сигнализатор давления, PS10-2
- Узел управления спринклерный водозаполненный с камерой задержки
- Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Ду 150
- Затвор с контролем положения
- Затвор с электроприводом 220 В Ду 250

							Автоматическая установка пожаротушения с принудительным пуском		
Изм.	Кол.уч.	Лист	И док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Зорина								
Проверил									
Н.контр.									
Принципиальная схема АУПТ							Стадия	Лист	Листов
							Р	8	
							 ГЕФЕСТ         группа компаний		